


Перечень закупаемых товаров по годовому плану закупок товаров, работ и услуг на 2016 год

АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код группы	Наименование группы	Код ЕИС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕИС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕИС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупки	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге	Приоритет
85	Реле	27.12.24.300.000.04.0796.0000000000	Реле	мощности, для определения направления мощности, номинальное напряжение переменного тока 100 В, номинальная частота 50 Гц	Реле мощности	PM-11-18-1	ЦПЭ	г.Алматы, ул. Розы Бакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	6,00	124 700,00	748 200,00	
85	Реле	27.12.24.300.000.05.0796.0000000000	Реле	электромагнитное, для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем, номинальное напряжение 220 В	Реле электромагнитное	FINDER 56.34.9.220.0040	ЦПЭ	г.Алматы, ул. Розы Бакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	40,00	15 800,00	632 000,00	
85	Реле	27.12.24.500.004.00.0796.0000000004	Реле тока	тип РТ, для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем, предел уставки на ток срабатывания реле 0,15-6 А	Реле тока	РТ-40/0,6	ЦПЭ	г.Алматы, ул. Розы Бакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	9,00	16 356,67	147 210,03	
85	Реле	27.12.24.500.004.00.0796.0000000005	Реле тока	тип РТ, для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем, предел уставки на ток срабатывания реле 0,05-0,2 А	Реле тока	РТ-40/0,2	ЦПЭ	г.Алматы, ул. Розы Бакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	8,00	16 356,67	130 853,36	




Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год
85 группа «Реле»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Реле (27.12.24.300.000.04.0796.000000000000) штука
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** мощности, для определения направления мощности, номинальное напряжение переменного тока 100 В, номинальная частота 50 Гц
3. **Дополнительная характеристика:** РМ-11-18-1
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** вспомогательное реле, которое реагирует на направление мощности в первичной цепи относительно места установки защиты
 - 4.1. Номинальный ток (I_n), А 5А
 - 4.2. Величина характеристического угла -45 ± 5
 - 4.3. Номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220В
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2015 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер

А.Бердиханов

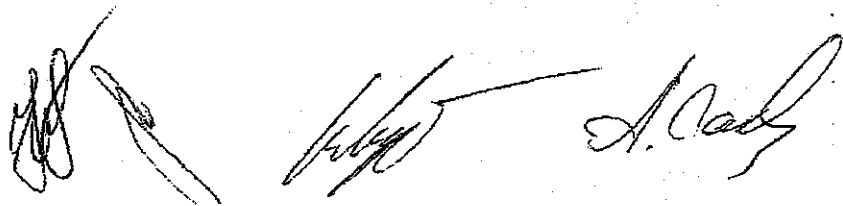

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год.
85 группа «Реле»

Ломин 2

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Реле электромагнитное (27.12.24.300.000.05.0796.000000000000) штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** электромагнитное, для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем, номинальное напряжение 220 В
3. **Дополнительная характеристика:**
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** устройство, замыкающее и/или размыкающее механические электрические контакты при подаче в обмотку реле электрического тока, порождающего магнитное поле, которое вызывает перемещения ферромагнитного якоря реле, связанного механически с контактами и последующее перемещение контактов коммутрует внешнюю электрическую цепь
 - 4.1. Кол-во контактов - 4 перекидных
 - 4.2. Материал контакта - AgNi
 - 4.3. Номинальный ток - 12 А
 - 4.4. Номинальное/максимальное напряжение на переключение - 250/400В
 - 4.5. Напряжение обмотки - 220 В
 - 4.6. Размеры - 40,8x27,7x37,1мм
 - 4.7. Масса, не более - 0,5 кг
5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 15543.1-89
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** Согласно гарантии завода изготовителя
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2015 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер

А.Бердиханов

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год.
85 группа «Реле»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Реле тока (27.12.24.500.004.00.0796.0000000000004) штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** тип РТ, для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем, предел уставки на ток срабатывания реле 0,15-6 А
3. **Дополнительная характеристика:** РТ-40/0,6
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** предназначено для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем
 - 4.1. Ток срабатывания 0,15-0,3 А; 0,3-0,6 А
 - 4.2. Номинальный ток -1,6 А
 - 4.3. Коэффициент возврата, не менее:
 - на минимальной уставке шкалы 0,85;
 - на остальных уставках шкалы 0,8.
5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 15150-69
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2015 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК»

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер

А.Бердиханов

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год.
85 группа «Реле»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Реле тока (27.12.24.500.004.00.0796.0000000000005) штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** тип РТ, для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем, предел уставки на ток срабатывания реле 0,15-6 А
3. **Дополнительная характеристика:** РТ-40/0,2
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** предназначено для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем
 - 4.1. Ток срабатывания 0,05-0,1 А; 0,1-0,2 А
 - 4.2. Номинальный ток -0,4 А
 - 4.3. Коэффициент возврата, не менее:
 - на минимальной уставке шкалы 0,85;
 - на остальных уставках шкалы 0,8.
5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 15150-69
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2015 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК»

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер


А.Бердиханов

