

Информационная справка за 4 квартал 2025 года по проекту:

«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-1. Замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения».

РЭС-1:

Устройство кабельных линий марка кабеля

АСБ 3*150 – 227 м.

АСБ 3*240 – 5,847 м.








Устройство шкафов АСКУЭ в 19ТП

Шкаф АСКУЭ в сборе с прибором учета электроэнергии (трехфазный) ШУЭ-11-1Н-LQ-08, Шкаф АСКУЭ в сборе ШУЭ-33-1Н-РЕ-08, шкаф АСКУЭ в сборе ШУЭ-12-1Н-LQ-08. Шкаф АСКУЭ в сборе ШУЭ-11-1Н-NT-08.

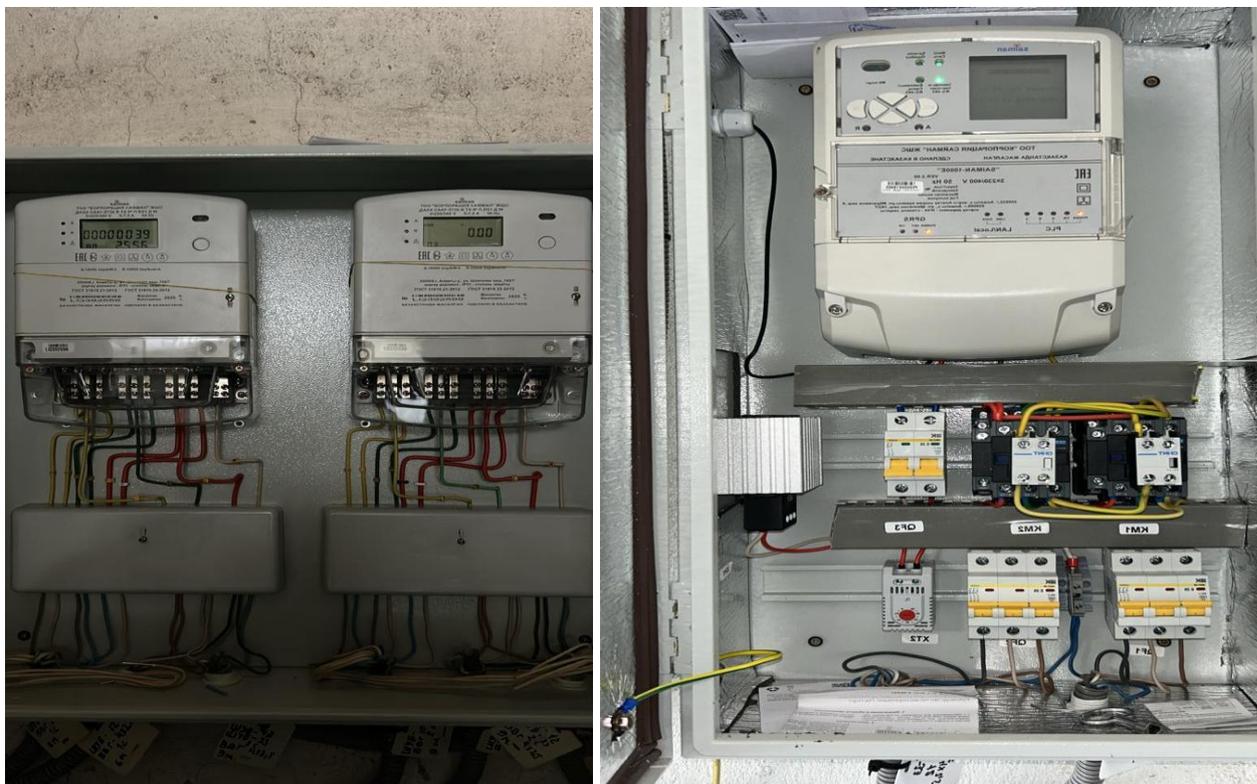

Реконструкция оборудования в 15 ТП

Замена КТП в 2 ТП

КТП-1584



КТП-1366



Монтаж металлических дверей на ТП-1369

