


**Информационная справка за 4 квартал 2025 года по проекту:  
«Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода  
на композитный провод».**


Приобретение материалов: (Провод неизолированный с композитным сердечником марки АПКМС Kompozit 230/35).

Материалы находятся на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: Абайская область, г. Семей ул. Северный промузел д. 14а. согласно договорам ответ. хранения, №1114009/2025/1Д2, №1114009/2025/1Д3 от 29.12.2025 года. Общая протяженность (135614,08 м.)

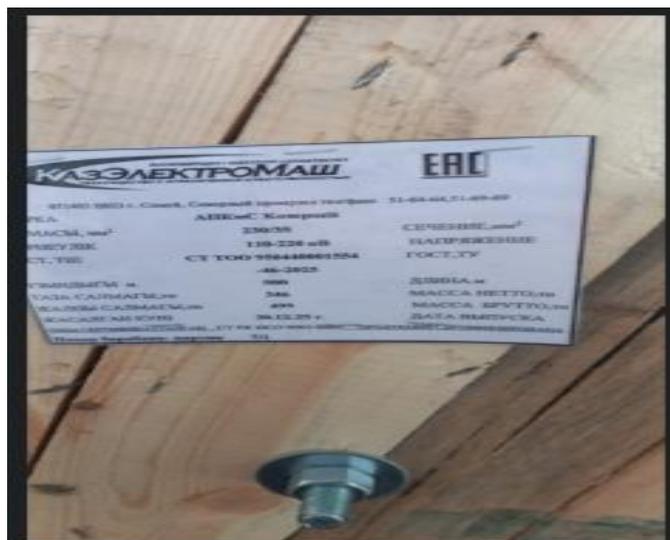

Приобретение материалов: (Провод неизолированный с композитным сердечником марки АПКМС Kompozit 160/20).

Материалы находятся на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: Абайская область, г. Семей ул. Северный промузел д. 14а. согласно договорам ответ. хранения №1114009/2025/1Д1, №1114009/2025/1Д2, от 29.12.2025 года. Общая протяженность (31658,00 м.)

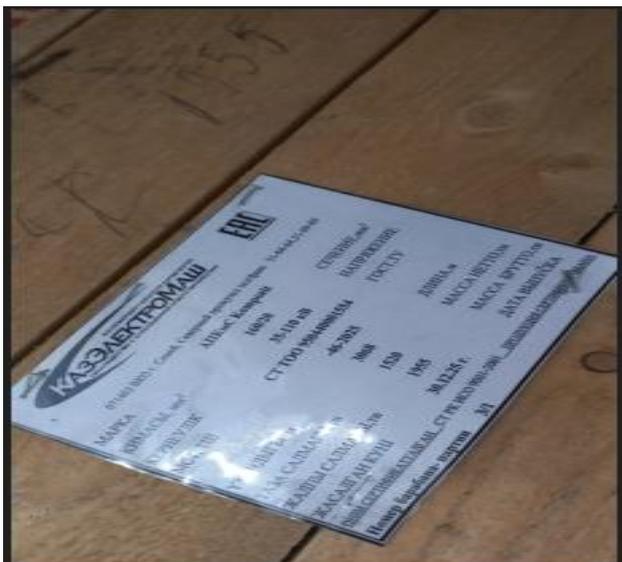

Приобретение материалов: (Линейно подвесная арматура ЛПА для неизолированного провода с композитным сердечником марки АПКМС Kompozit)

Материалы находятся на центральном складе АО «АЖК» по адресу: г.Алматы ул. Розыбакиева ба.

1. Зажим поддерживающий CL АПКМС 230/35 – 499 шт;
2. Зажим натяжной прессуемый NY АПКМС 230/35 - 703 шт;
3. Зажим соединительный JY АПКМС 230/35 – 75 шт;
4. Ремонтный зажим JX АПКМС – 8 шт;
5. Протектор FYN АПКМС 230/35 – 1130 шт;
6. Гаситель вибрации FFH АПКМС 230/35 – 1689 шт;
7. Зажим поддерживающий CL АПКМС 160/20 – 110 шт;
8. Зажим натяжной прессуемый NY АПКМС 160/20 – 333 шт;
9. Зажим соединительный - JY АПКМС 160/20 – 24 шт;
- 10.Протектор FYN АПКМС 160/20 – 50 шт;
- 11.Гаситель вибрации FFH АПКМС 160/20 – 227 шт;

