

Информационная справка за 2 квартал 2026 года по проекту:
«Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-100,4 кВ»,
ОБРЭС, с.Туймебаев 2 очередь.

Установленное оборудование

КТПН 630 6/0,4 кВ - 1 шт. взамен ТП - 201




Монтаж СИП

Провода СИП 4х95 – 2279 м.

Провод СИП 4х70 – 1106,7 м.

Провода СИП 4х16 – 1562,8 м.

Провода СИП 2х16 – 4408.8 м.

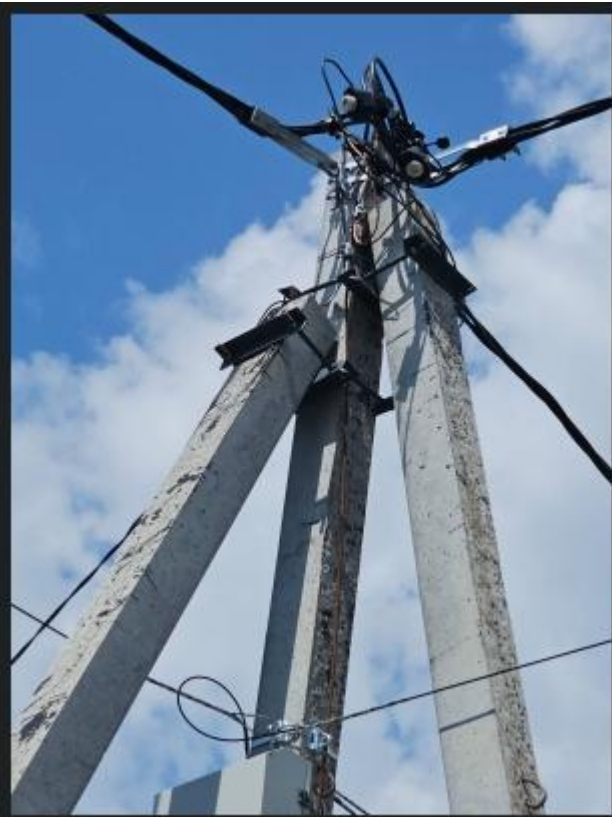

Шкаф АИИС КТУЭ и УТМ - 1 комплект.



Оборудование находится на складе у подрядной организаций ТОО «Asia Group Energy» по адресу: г. Алматы ул.Халиуллина 156/3.