


Информационная справка за 2 квартал 2026г. по проекту:

«Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А
(ПС №168А). 2 этап».

Приобретение:

1. Муфта концевая для одножильного кабеля 10кВ 400-630мм² СИП1.2405L – 39 шт;
2. Муфта соединительная для трехжильного кабеля 10кВ 95-240мм² СЖН33.2403С – 54 шт.

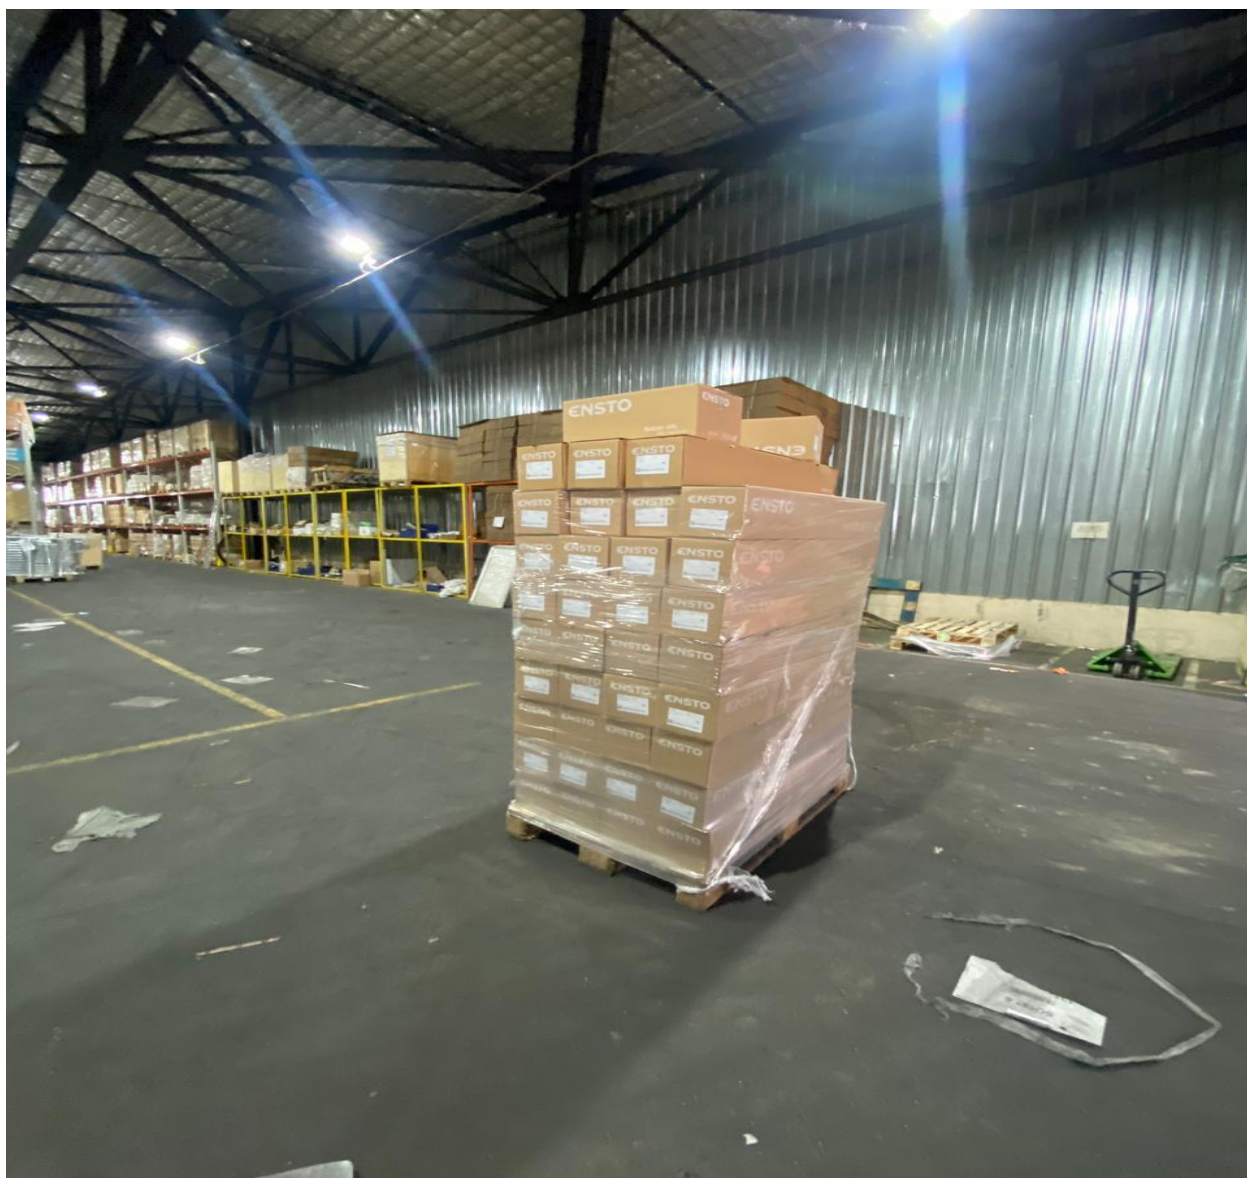

Приобретение:

1. Кабель AL/XLPE/Sta/PE Smart Power HV 3x240 – 15557 м;
2. Кабель AL/XLPE/Sta/PE Smart Power HV 3x150 – 5690,76 м.



Приобретение:

1. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420мм ГОСТ 10705-80 размерами 720x10,0мм – 266,732 м.;
2. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 426x10,0мм – 155 м.



CMP:

1. Прокладка КЛ-10кВ в Бостандыксом районе.

